

SCHÉMA KANALIZÁCIE:

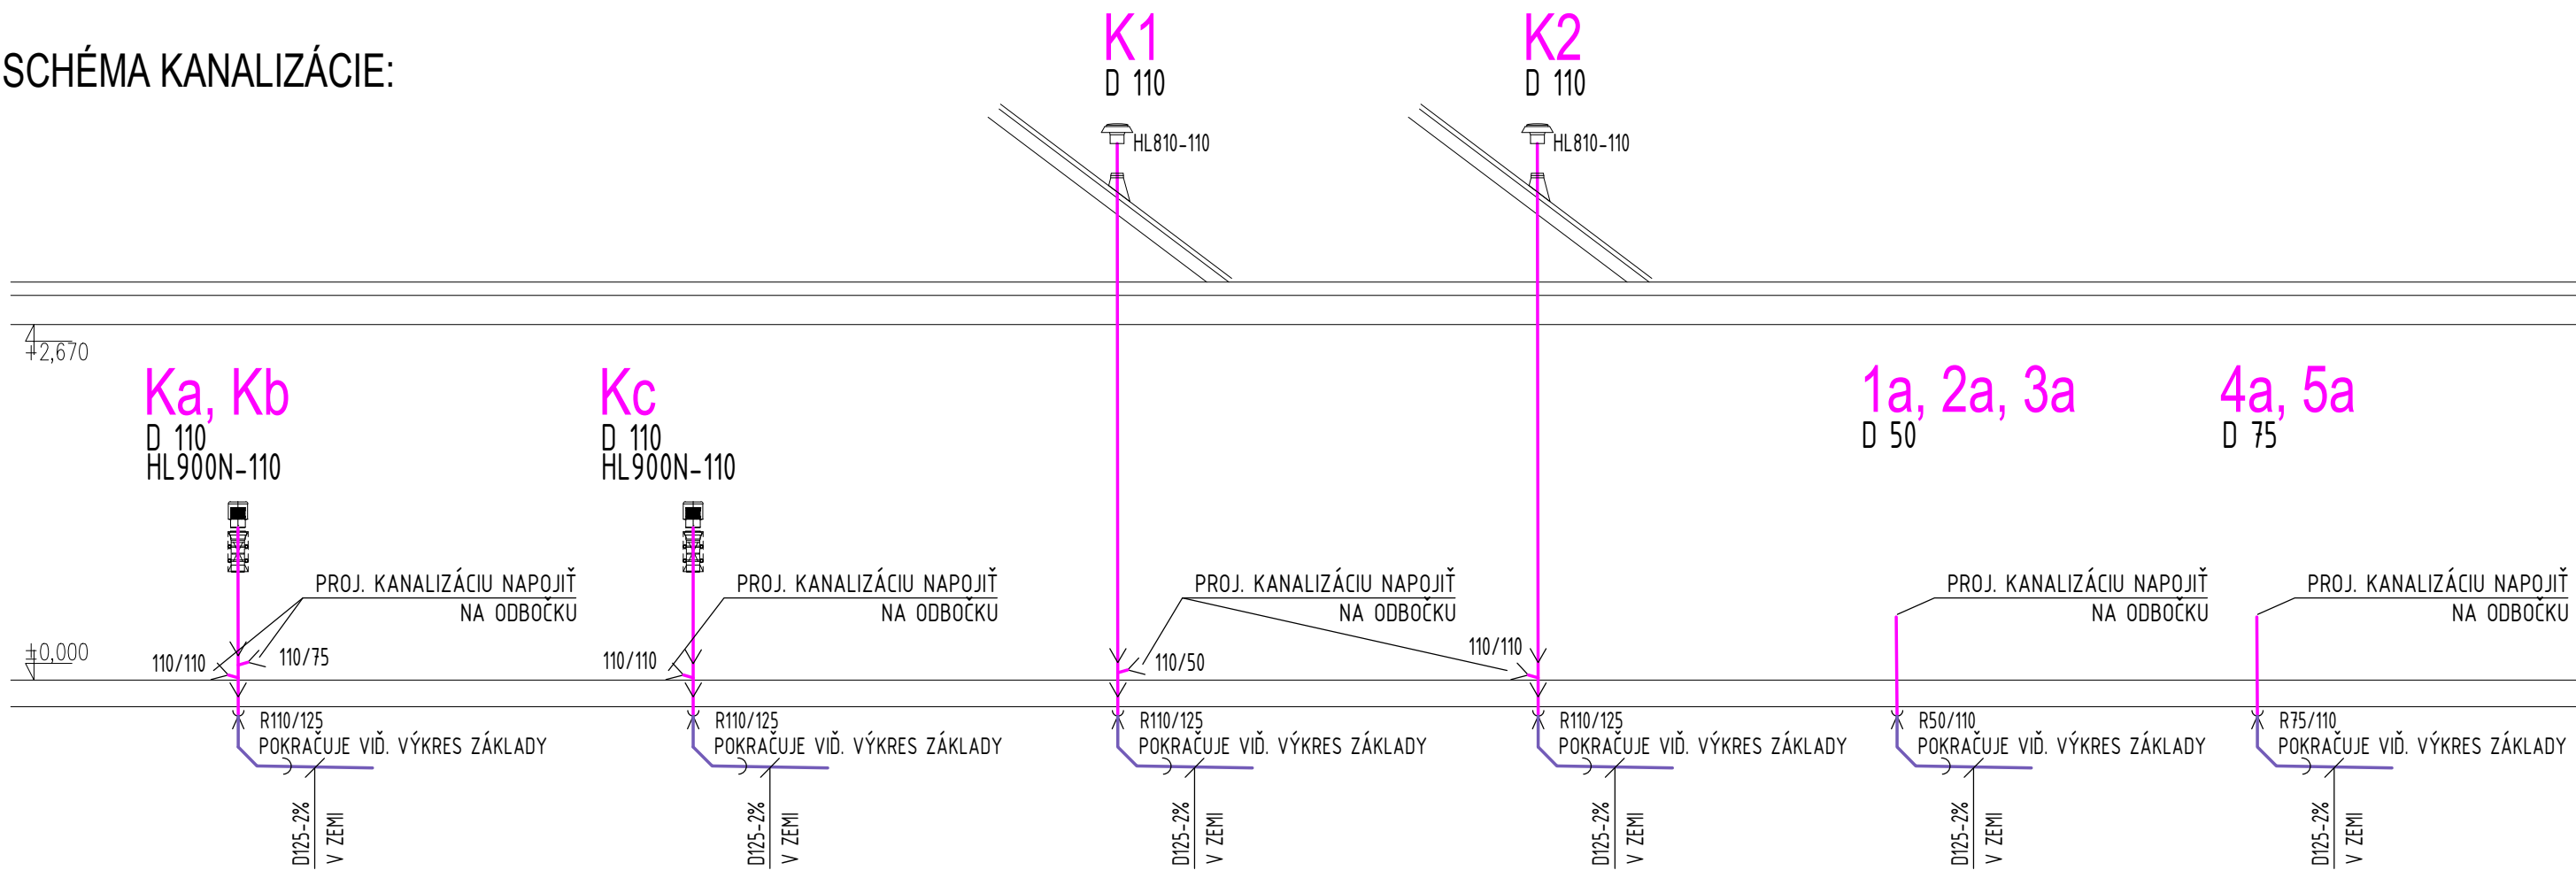


SCHÉMA ZMIEŠAVANIA VODY:


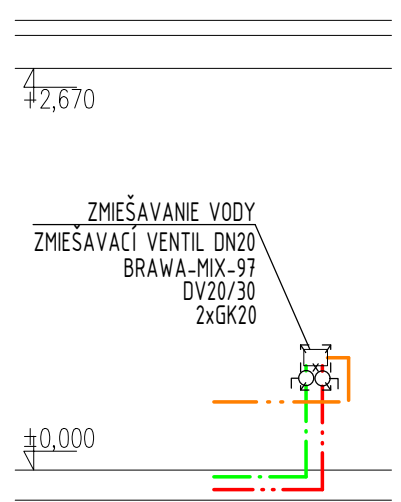


SCHÉMA OSADENIA HYDRANTU A HUV:

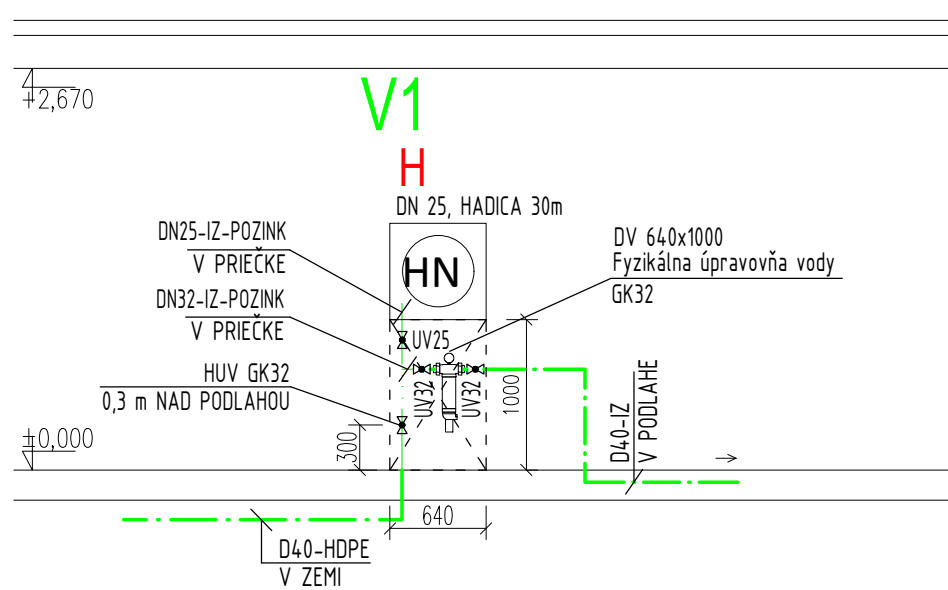

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA:

- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL POZINK, PRE POŽIARNE ÚČELY
- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- POTRUBIE CIRCULÁCIE, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- POTRUBIE ZMIEŠANEJ - STUDENEJ A TEPLEJ PITNEJ VODY
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V INŠTALAČNEJ PRIEČKE
- K1 STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRANÉ NAD STRECHU
- Ka STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ PRIVZDUŠNENÉ
- 1a STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ NEODVETRATELNÉ
- V1 STÚPACIE A KLESAJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE
- H POŽIARNY HYDRANT - HADICOVÝ NAVIJÁK 25/30 , 0,59 l/min pri tlaku 0,2MPa, DN25, 30m, S TVAROVO STÁLOU HADICOU

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy 1.np

AUTOR PROJEKTU	Ing. Zlatica Janečková				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVALA	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava				
MIESTO STAVBY	parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.ú. Malacky, okr. Malacky	STUPEŇ	PSP	FORMÁT	3x4
PROFESIA	SO 01.3 Zdravotechnika	DÁTUM	01/2019	MIERKA	1:50
DRUH STAVBY	Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorne nám. 1, Malacky org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky - prístavba a stavebné úpravy				
NÁZOV VÝKRESU	Zvislá schéma	ČÍSLO VÝKRESU	ZTI-04		